


PARTICOLARE NODO Z1 - SEZIONE ORIZZONTALE

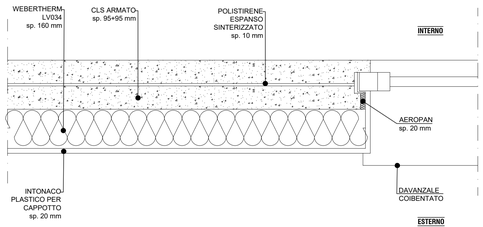

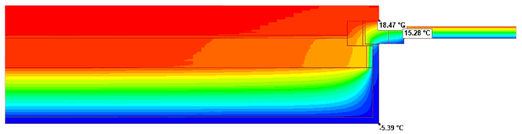


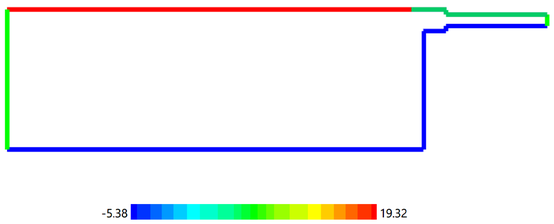



Materiali utilizzati:

Nome	Tipo	Tipo cavità	λx [W/mK]	λy [W/mK]	ε	μ	Qamm [g/m²]	Colore
aeropan	Standard	-	0.0150	0.0150	0.900	5.000	500.000	
cls armato	Standard	-	2.5000	2.5000	0.900	5.000	500.000	
controtelaio	Standard	-	0.1200	0.1200	0.900	5.000	500.000	
intonaco plastico per cappotto	Standard	-	0.3000	0.3000	0.900	5.000	500.000	
nastro termoespandente	Standard	-	0.0428	0.0428	0.900	5.000	500.000	
polistirene espanso sinterizzato	Standard	-	0.0450	0.0450	0.900	5.000	500.000	
telaio in alluminio	Standard	-	0.1000	0.1000	0.900	5.000	500.000	
vetrocamera basso emissiva	Standard	-	0.0240	0.0240	0.900	5.000	500.000	
webertherm lv034	Standard	-	0.0340	0.0340	0.900	5.000	500.000	

PARTICOLARE NODO Z1 - SEZIONE VERTICALE

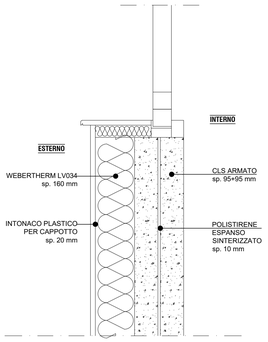








Materiali utilizzati:


Nome	Tipo	Tipo cavità	λx [W/mK]	λy [W/mK]	ε	μ	Qamm [g/m²]	Colore
cls armato	Standard	-	2.5000	2.5000	0.900	5.000	500.000	
controtelaio	Standard	-	0.1200	0.1200	0.900	5.000	500.000	
davanzale esistente	Standard	-	3.0000	3.0000	0.900	5.000	500.000	
davanzale marmo	Standard	-	3.5000	3.5000	0.900	5.000	500.000	
intonaco plastico per cappotto	Standard	-	0.3000	0.3000	0.900	5.000	500.000	
nastro termoespandente	Standard	-	0.0428	0.0428	0.900	5.000	500.000	
polistirene espanso sinterizzato	Standard	-	0.0450	0.0450	0.900	5.000	500.000	
telaio in alluminio	Standard	-	0.1000	0.1000	0.900	5.000	500.000	
vetrocamera basso emissiva	Standard	-	0.0240	0.0240	0.900	5.000	500.000	
webertherm lv034	Standard	-	0.0340	0.0340	0.900	5.000	500.000	


PARTICOLARE NODO Z1

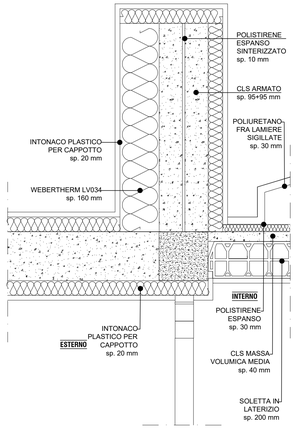


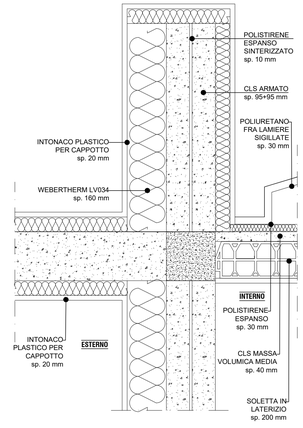







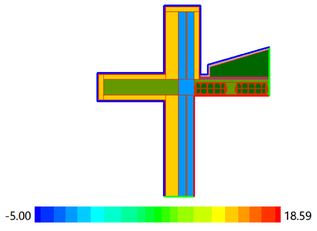

Materiali utilizzati:

Nome	Tipo	Tipo cavità	λx [W/mK]	λy [W/mK]	ε	μ	Qamm [g/m²]	Colore
6946 D4 non ventilata	Cavità	6946 D4 non ventilata	-	-	0.900	5.000	500.000	
cls armato	Standard	-	2.0000	2.0000	0.900	130.000	500.000	
cls massa volumicaq media	Standard	-	1.3500	1.3500	0.900	100.000	500.000	
intonaco di calce e sabbia	Standard	-	0.8000	0.8000	0.900	10.000	500.000	
intonaco plastico per cappotto	Standard	-	0.3000	0.3000	0.900	30.000	500.000	
lamiera goffrata	Standard	-	52.0000	52.0000	0.900	99999.000	500.000	
polistirene espanso sinterizzato	Standard	-	0.0450	0.0450	0.900	30.000	500.000	
polistirene espanso sinterizzato	Standard	-	0.0560	0.0560	0.900	30.000	500.000	
poliuretano espanso in fabbrica	Standard	-	0.0240	0.0240	0.900	140.000	500.000	
soletta in laterizio	Standard	-	0.6100	0.6100	0.900	7.000	500.000	
webertherm lv034	Standard	-	0.0340	0.0340	0.900	1.000	500.000	

LEGENDA SIMBOLI

X RIFERIMENTO N° UNITA' IMMOBILIARE

Y RIFERIMENTO N° LOCALE
X RIFERIMENTO N° ZONA

NOTE

Il presente elaborato è valido esclusivamente per IMPIANTI MECCANICI

Le dimensioni sono espresse in mm, se non altrimenti specificato

PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI MEDESANO

PNRR.M2.C4.I2.2

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CORPO SPOGLIATOI ED AMBULATORI DELLA PALESTRA DI FELEGARA
CUP: H24J23000350001
LOCALITA' FELEGARA IN VIA FRATELLI BUSATI 2/A

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE
Comune di Medesano

R.U.P.
Geom. Simona Morselli

PROGETTAZIONE
Ing. Vittorio Alberti
Stradello Boito 1bis, 43121 Parma (PR)
Tel. 0521.386153 Fax 0521.228360
PEC: vittorio.alberti2@ingpec.eu
Email: vittorioalberti@studiomelegari.it

PROGETTAZIONE TERMOTECNICA
P.I. Giuseppe Burcotti
Via Giorgio Balbi, 1 - 43125 Parma (PR)
Cell. 347 8586358
PEC: giuseppe.burcotti@pec.eppi.it
Email: burcotti.giuseppe@gmail.com

Titolo
ZONE TERMICHE
particolari costruttivi e ponti termici

N° DE.02.02

	Data	Verifica	Controllo	
Emissione	Dicembre 2022			
Revisione				
Revisione				
Revisione				
Revisione				
Revisione				

Scala 1:10

Codifica files

Percorso file:
Note

N° commessa